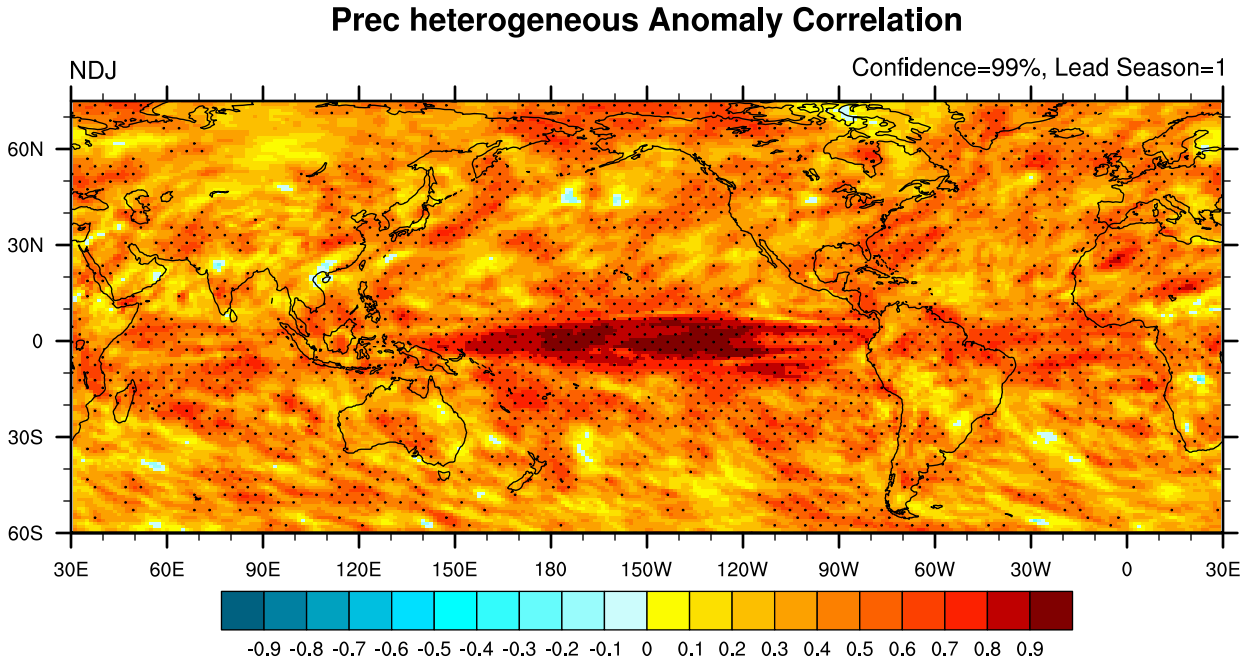
Prec heterogeneous Anomaly Correlation
NDJ
Confidence=99%, Lead Season=1
60N
30N
0
30S
60S
30E
60E
90E
120E
150E
180
150W
120W
90W
60W
30W
0
30E
-0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9